




Vrecool doo

Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica

PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com,

www.vrecool.com



VRR24LOS-R32 Rekuperator

3/4KS (Para: **0.50Kg/minut**, Tečnost: **3.50Kg/minut**, Push/Pull: **9.50Kg/minut**)


Opis uređaja:

Integrirana struktura uređaja opšte potrošnje opremljen je sa separatorom ulja i dizajniran sa pojednostavljenim displejom. Ugrađena je i zaštita od niskog ili previsokog pritiska, kontrola operacije se vrši glavnim dugmetom na okretanje postavljen na sredini front panela uređaja. Mašinu pokreće elektronska struja, prima jačinu od 5A, ugrađeni klipni kompresor na vazdušno hlađenje ne koristi ulja. Automatska zaštita od prevelikog pritiska se aktivira kod 38.5Bar-a vrednosti, zapremina uređaja u slučaju pare 0.40~0.50Kg/min, u slučaju tečnog stanja je 3.00~3.50Kg/min, Push/Pull metodom 7.50~9.50Kg/min. Težina uređaja je 14.7Kg, dimenzija: 450x250x355mm. Kompatibilan je sa sledećim vrstama rashladnih fluida: R12, R134a, R401C, R500, 1234yf, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32.

Korišćenje uređaja:



VRR24LOS-R32

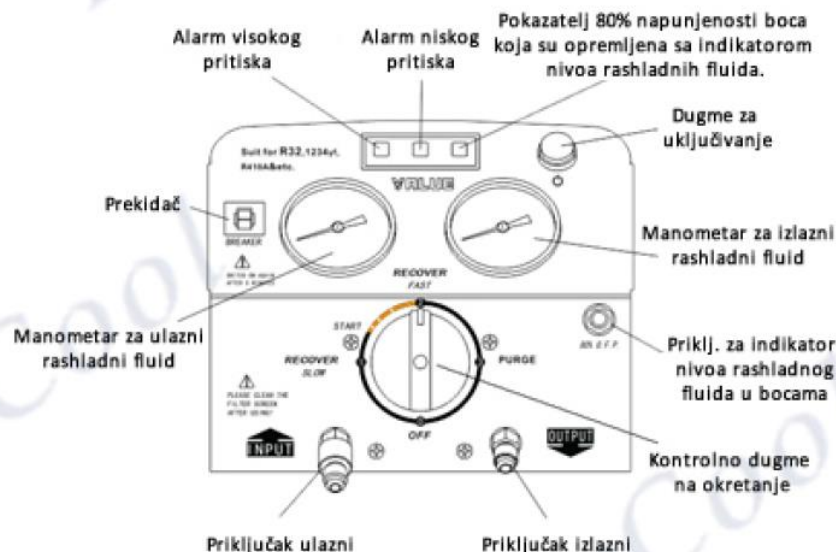

U gornjem desnom delu uređaja se nalazi dugme za uključivanje, levo od njega se nalaze indikatorne lampice. **LP**: ako je vrednost ulaznog pritiska -15 u Hg barem 20 sekundi, lampica konstantno svetli, i kada se sistem vrati na atmosferski pritisak tada lampica blinka. **HP**: u slučaju da vrednost ulaznog pritiska prelazi 38.5bari lampica počne da svetli, i kada pritisak padne ispod 29bari, to lampica pokazuje blinkanjem. **OFP**: Funkcija identifikacije nivoa tečnosti u boci, isključivo se može koristiti sa bocama koje imaju indikator nivoa napunjenosti rashladnog fluida u sebi. Kada nivo tečnosti u boci postigne 80% napunjenosti, počinje da svetli, kada nivo tečnosti u boci pada ispod 80% počinje blinkati. Mašina se ne restartuje sam od sebe automatski, restart mašine je potrebno izvršiti manuelno pritisnuti taster za uključivanje. Ukoliko lampa **LP svetli**, i mašina staje, za ponovo pokretanje treba pritisnuti taster za uključivanje.

www.worldvalue.rs





Vrecool doo


Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica

PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com, www.vrecool.com



Unutrašnja struktura:

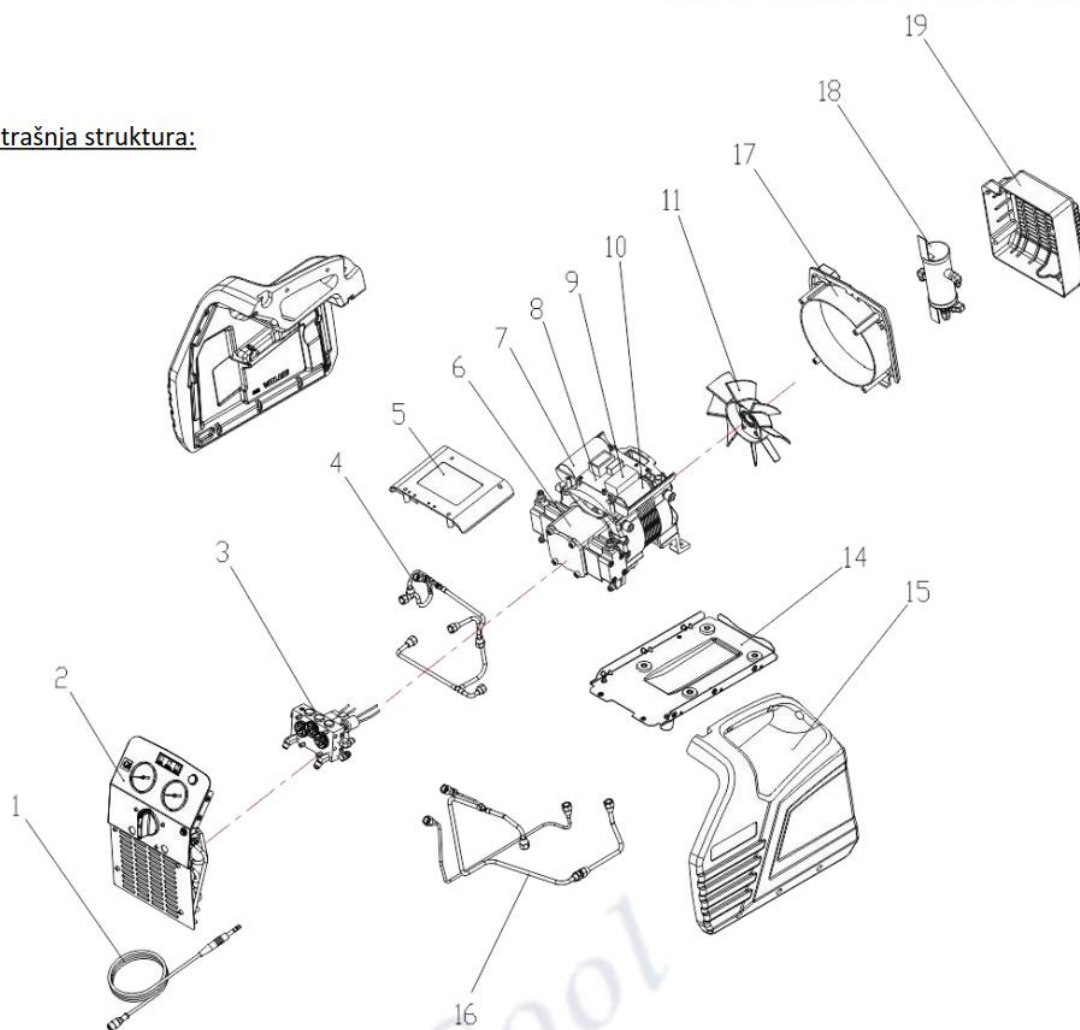

1: Kabl za indikator nivoa

2: Prednji panel

3: Kontrolni ventil

4: Cevna konstrukcija

5: Poklopac kućišta

6: Kompresor

7: Radni kondenzator

8: Električni blok

9: Pokretni relej

10: Startni kondenzator

11: Ventilator

12: ---- 13: ----

14: Osnovna ploča

15: Kućište

16: Cevna konstrukcija

17: Kućište ventilatora

18: Separator ulja

19: Zadnji poklopac


Sigurnosna upozorenja:

Popravku rashladnih sistema može vršiti isključivo stručno lice! Rad sa rashladnim fluidima se smatra opasnim i postoji rizik od telesnih povreda, ne sme se vršiti bez prethodne adekvatne stručne spreme! Pre početka rada uverite se da rekuperator i cevna oprema su u ispravnom stanju. Studiranje ovog opisa, i učenje o funkcionisanju uređaja iz ovog uputstva ne može se smatrati kao zamenu školskih udžbenika ili stručne spreme. Već korišćene rashladne fluide rekupirane iz sistema je potrebno sortirati po vrstama, smestiti ih u obeležene boce, razne vrste ne smeju se mešati, nikako ne ispuštati ih u vazduh! PUNE boce sa rashladnim fluidima je potrebno dostaviti za to predviđena mesta za reciklažu materijala.





1. Slika: Pražnjenje creva

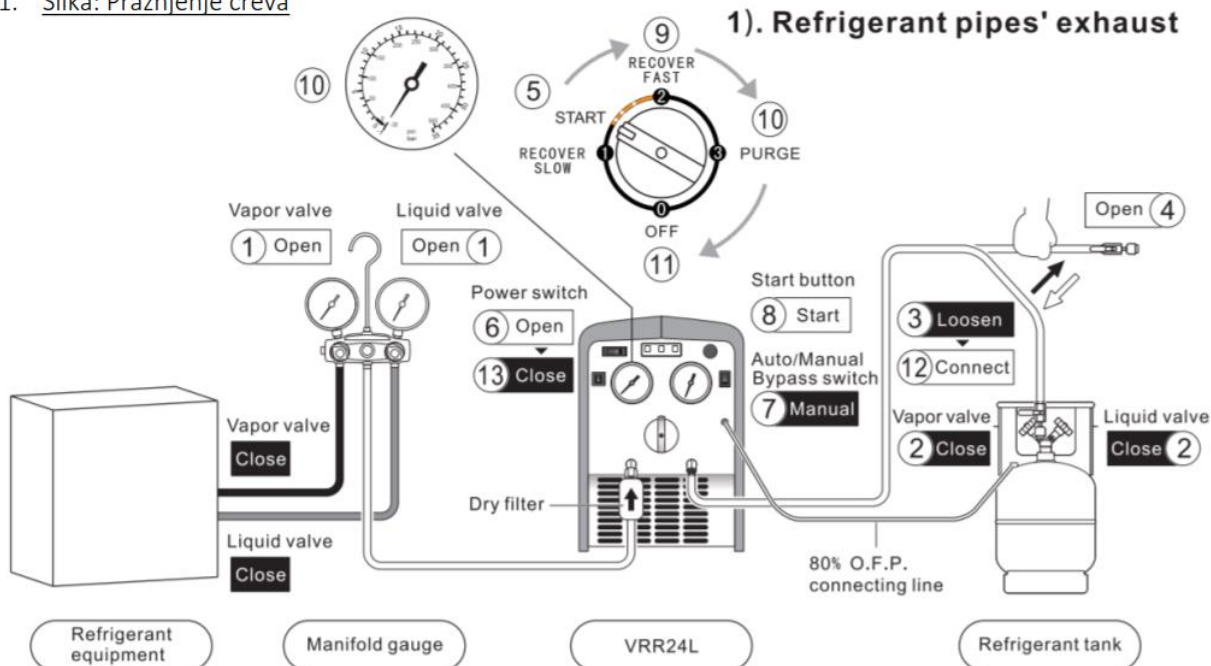

Pripreme:

Priključite i povežite creva isto kao što je prikazano na slici.

1. Otvorite ventil pare i tečnosti na manobateriji
2. Zatvorite ventil pare i tečnosti na boci.
3. Skinite crev sa boce.
4. Otvorite ventil creva.

Start procesa:

5. Okrenite dugme u „START” poziciju.
6. Uključite uređaj.
7. Postavite Bypass prekidač u Manual položaj.
8. Pritisnite start dugme.
9. Okrenite kontrolno dugme u poziciju „2”. Ovim procesom se započinje čišćenje unutrašnjih creva.
10. Kada pokazatelj niskog pritiska na manometru postigne -1Bar okrenite kontrolno dugme na poziciju " 3".
11. Kada pokazatelj niskog pritiska ponovo postigne -1Bar završilo se samopražnjenje. Okrenite dugme na „0” poziciju.
12. Priključite crev na bocu.


Završni korak:

13. Isključite uređaj.





2. Slika: Mod rekuperacije

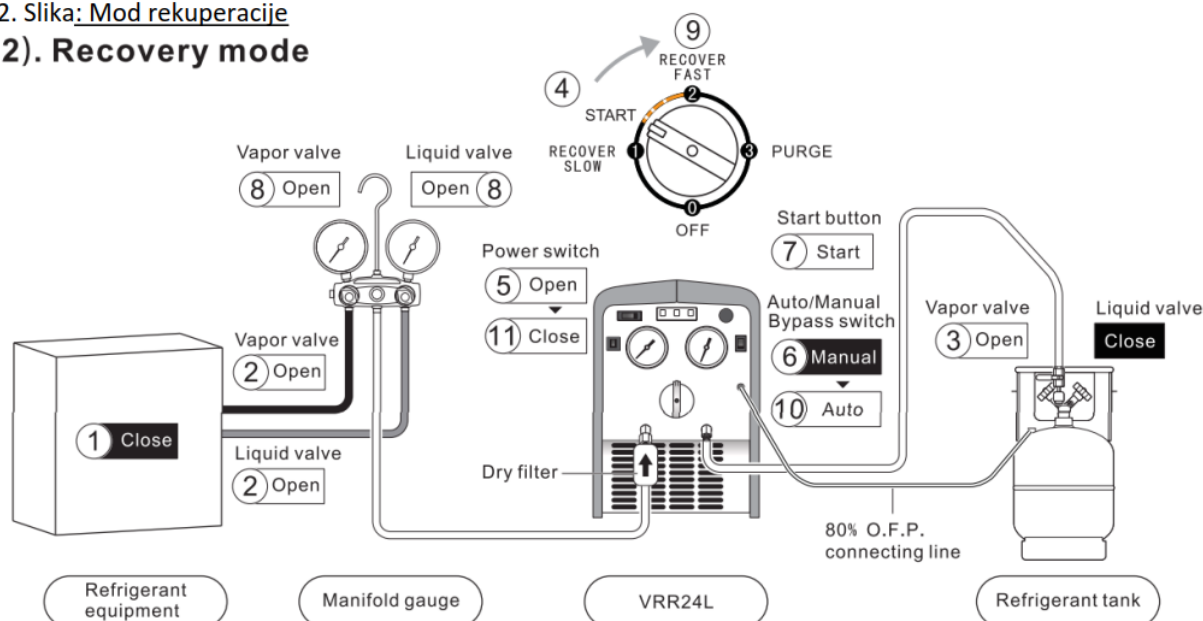

Povežite sva creva kao što je prikazano na slici. Uverite se da su svi ventili zatvoreni. Pripreme:

1. Isključite struju iz uređaja.

9. Otvorite ventil na rashladnom sistemu.

2. Otvorite ventil za paru na boci.

Pokretanje operacije:

3. Okrenite kontrolno dugme u „START” poziciju.

4. Uključite uređaj.

5. Podesite Bypass prekidač u "Manual" poziciju.

6. Pritisnite taster start.

7. Otvorite ventile tečnosti i pare na manobateriji.

8. Postepeno okrenite dugme prema poziciji " 2" za podešavanje brzine rekuperacije. Važno! Kada se rekuriranje vrši prevelikom brzinom može da se desi da fluid u tečnom stanju dođe do uređaja koji može oštetiti kompresor. Važno je obratiti pažnju iz tog razloga na postepeno podešavanje brzine.

9. Kada se proces rekupiranja završi, u rashladnom sistemu nastaje vakum. Vakum zaustavlja proces rekupiranja pomoću zaštite niskog pritiska.

10. Postavite Bypass prekidač u „AUTO” poziciju. Proces rekuperiranja će automatski da stane kada rekuperiranje rashladnog sistema bude završeno.

Nije potrebno isključiti uređaj, može se proces rada nastaviti odmah sa korakom samopražnjenja.

Napomene:

5. Ako primetite da kućište rekuperatora vibrira okrenite glavni taster u "start" poziciju. Vibriranje uređaja je znak preopterećenja, obratite pažnju na postepeno otvaranje.

6. Ako se proces rekuperacije prekidalo ili se teško pokrenuo:

c. Okrenite glavni taster na „start” poziciju i uključite uređaj u mod rekupiranja tečnosti.

d. Okrenite glavni taster u poziciju „3” za rekupiranje pare.



Vrecool doo


Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica

PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com, www.vrecool.com



3. Slika: Mod samopražnjenja

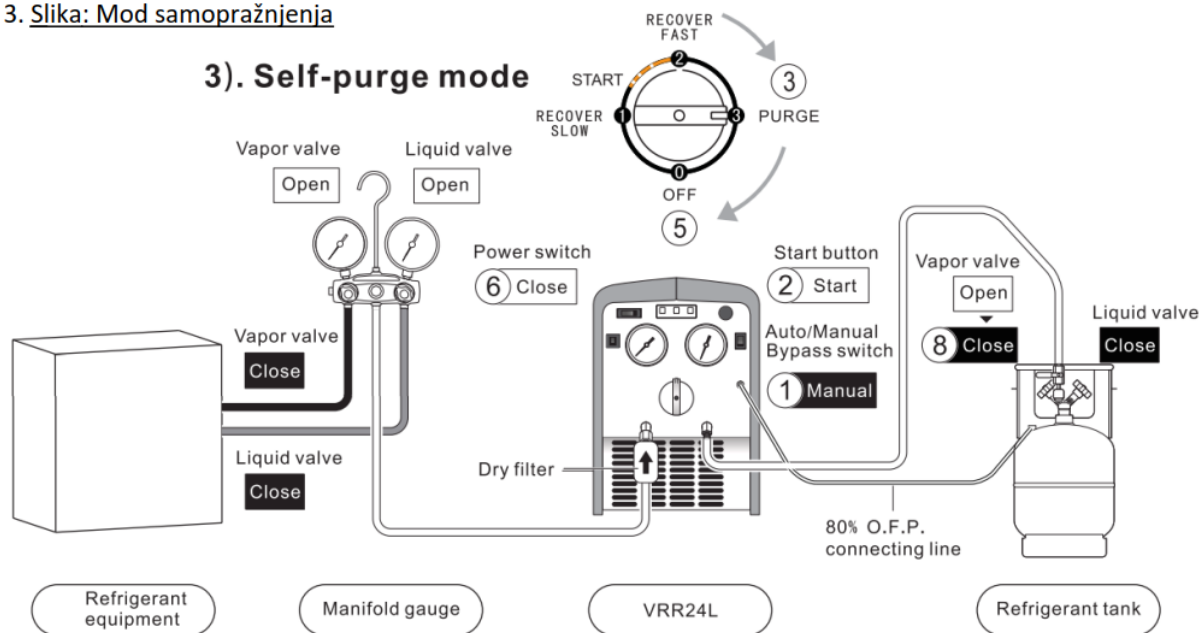

Napomena: Nakon završenog procesa rekuperacije uvek je potrebno izvršiti samopražnjenje.
Ekspanzija rashladnog fluida može izazvati oštećenje unutrašnje strukture uređaja.

Pripreme:

1. Uređaj automatski stane nakon završetka procesa rekuperacije
2. Podesite Bypass prekidač u položaj „MANUAL”.
3. Okrenite taster u poziciju „3”.
4. Proces se završava kada se postigne vakum.

Završni koraci:

5. Okrenite taster u poziciju „0”.
6. Isključite uređaj.
7. Zatvorite slavine i ventile.
8. Skinite cev za punjenje sa boce.


www.worldvalue.rs




Vrecool doo

Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica


PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com, www.vrecool.com



4. slika: Push-Pull proces

4). Liquid push/pull mode

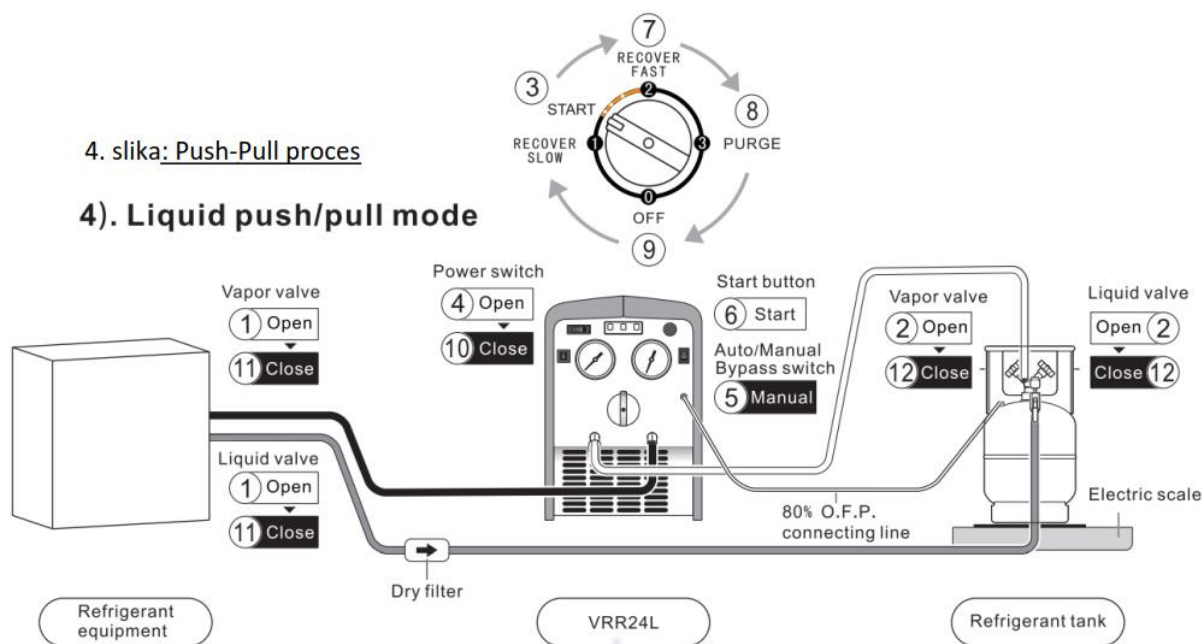

Za proces Push-Pull nije dovoljan sam rekuperator, neophodno je dodati i vagu za praćenje težine tj. prepunjenosti boce. Pripreme:

Povežite creva kao što je prikazano na slici.

1. Otvorite ventil uređaja na kojem vršite rekuperiranje.
2. Otvorite ventil tečnosti i pare na boci.
3. Okrenite taster u „START” poziciju.
4. Uključite uređaj.
5. Podesite Bypass prekidač u „MANUAL” poziciju.
6. Pritisnite „START” dugme.
7. Okrenite dugme u poziciju „2” za Push-Pull mode.

Kada na displeju vage sporo ili se uopšte ne menjaju vrednosti težine onda promenite aparat u mod rekuperiranja.

Završna faza:

8. Okrenite dugme u „0” poziciju.
9. Isključite uređaj.
10. Zatvorite slavine i ventile.
11. Priključite creva za punjenje koji odgovaraju modu rekuperacije.

Pravilno korišćenje omogućava dug vek trajanja aparata. Za eventualne telesne povrede ili štete prouzrokovane nepravilnom korišćenju uređaja, prodavac i/ili distributer ne snosi nikakvu odgovornost. Procese rekuperacije sme vršiti isključivo za to kvalifikovana osoba, postoji rizik telesne povrede, zagađanja životne sredine ili druga oštećenja ! Za servis i popravku neispravnog uređaja obratite se našem servisu sa poverenjem.

